


ÚTÁTJÁRÓ ELEM - VASÚTI PÁLYÁHOZ

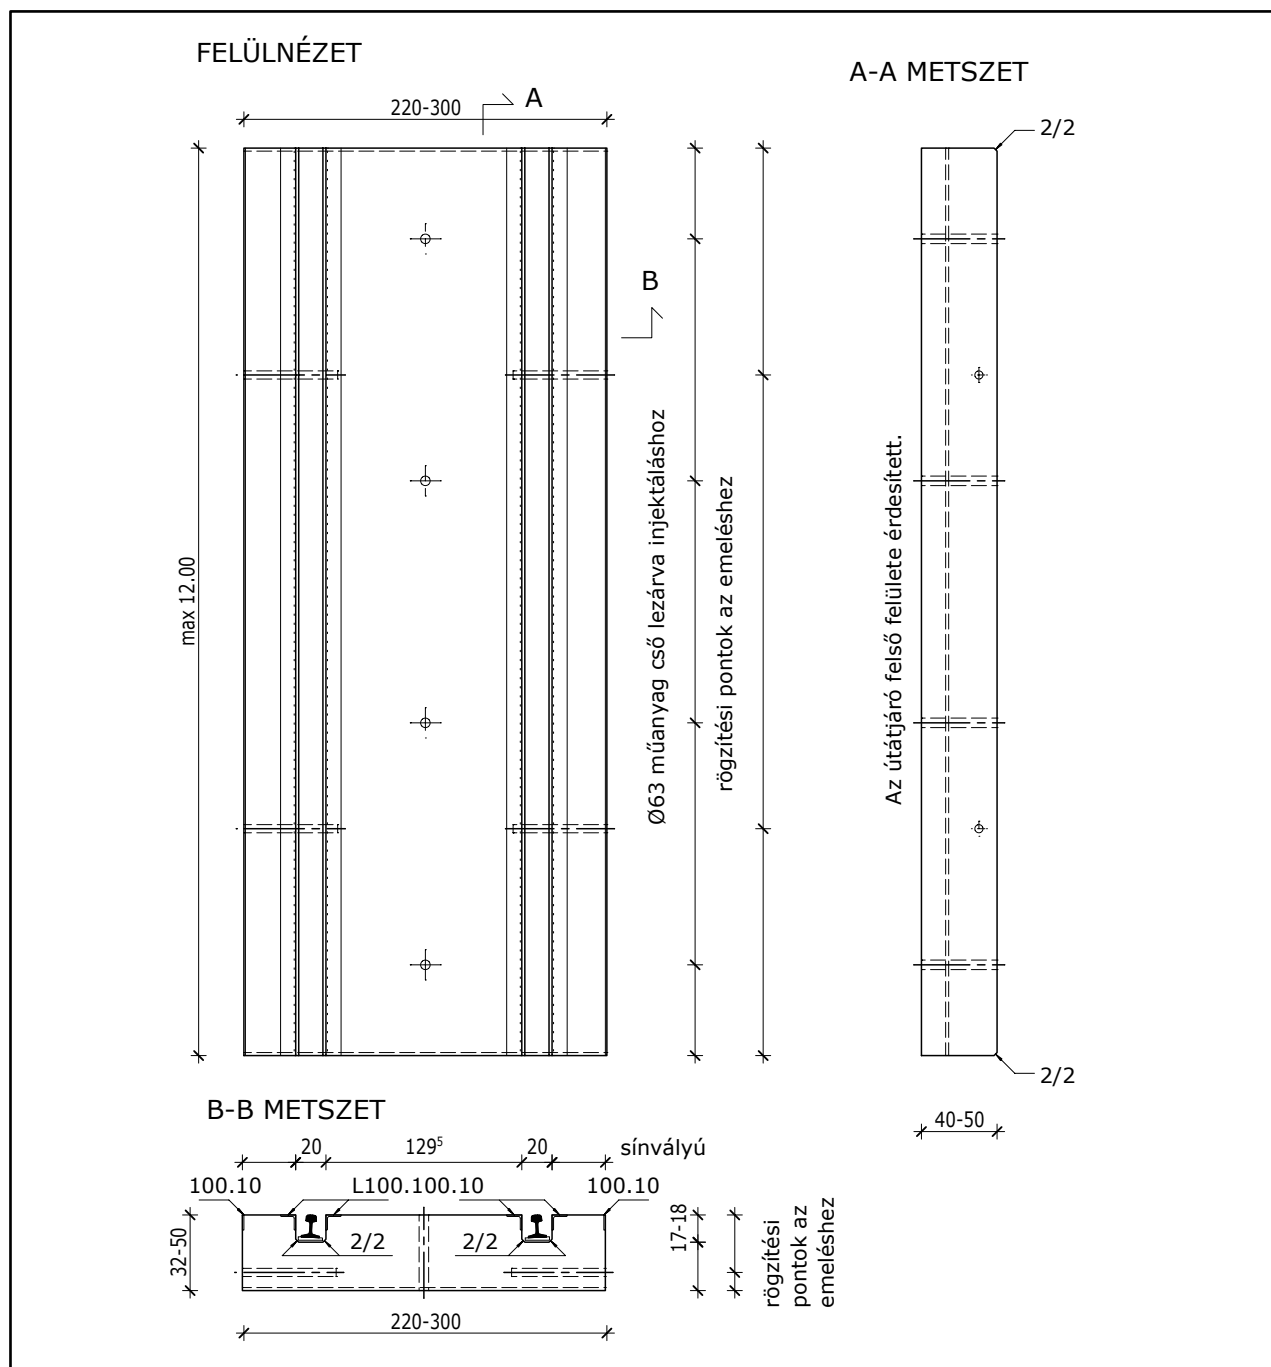

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: CP 4/2,7 burkolati beton (ÚT 2-3.201:2006 szerint)

Betonacél: B500B

Betontakarás: 4,5 cm

Megjegyzések:

Az útátjáró elemek minden esetben egyedi tervezés alapján kerülnek gyártásra.


Az útátjáró elemek alaprajzi geometriája változtatható a megadott méreteken belül.

Az élsarkítások tetszőlegesen kialakíthatóak a gyártóval történő egyeztetés szerint.

Az emeléshez szükséges szerelvények típusát a gyártóval történő egyeztetés szerint kell kiválasztani.

Az élvédő szerelvények bekötőlábai a gyártóval történő egyeztetés szerint kell kialakítani.

ÚTÁTJÁRÓ ELEM - VILLAMOS PÁLYÁHOZ

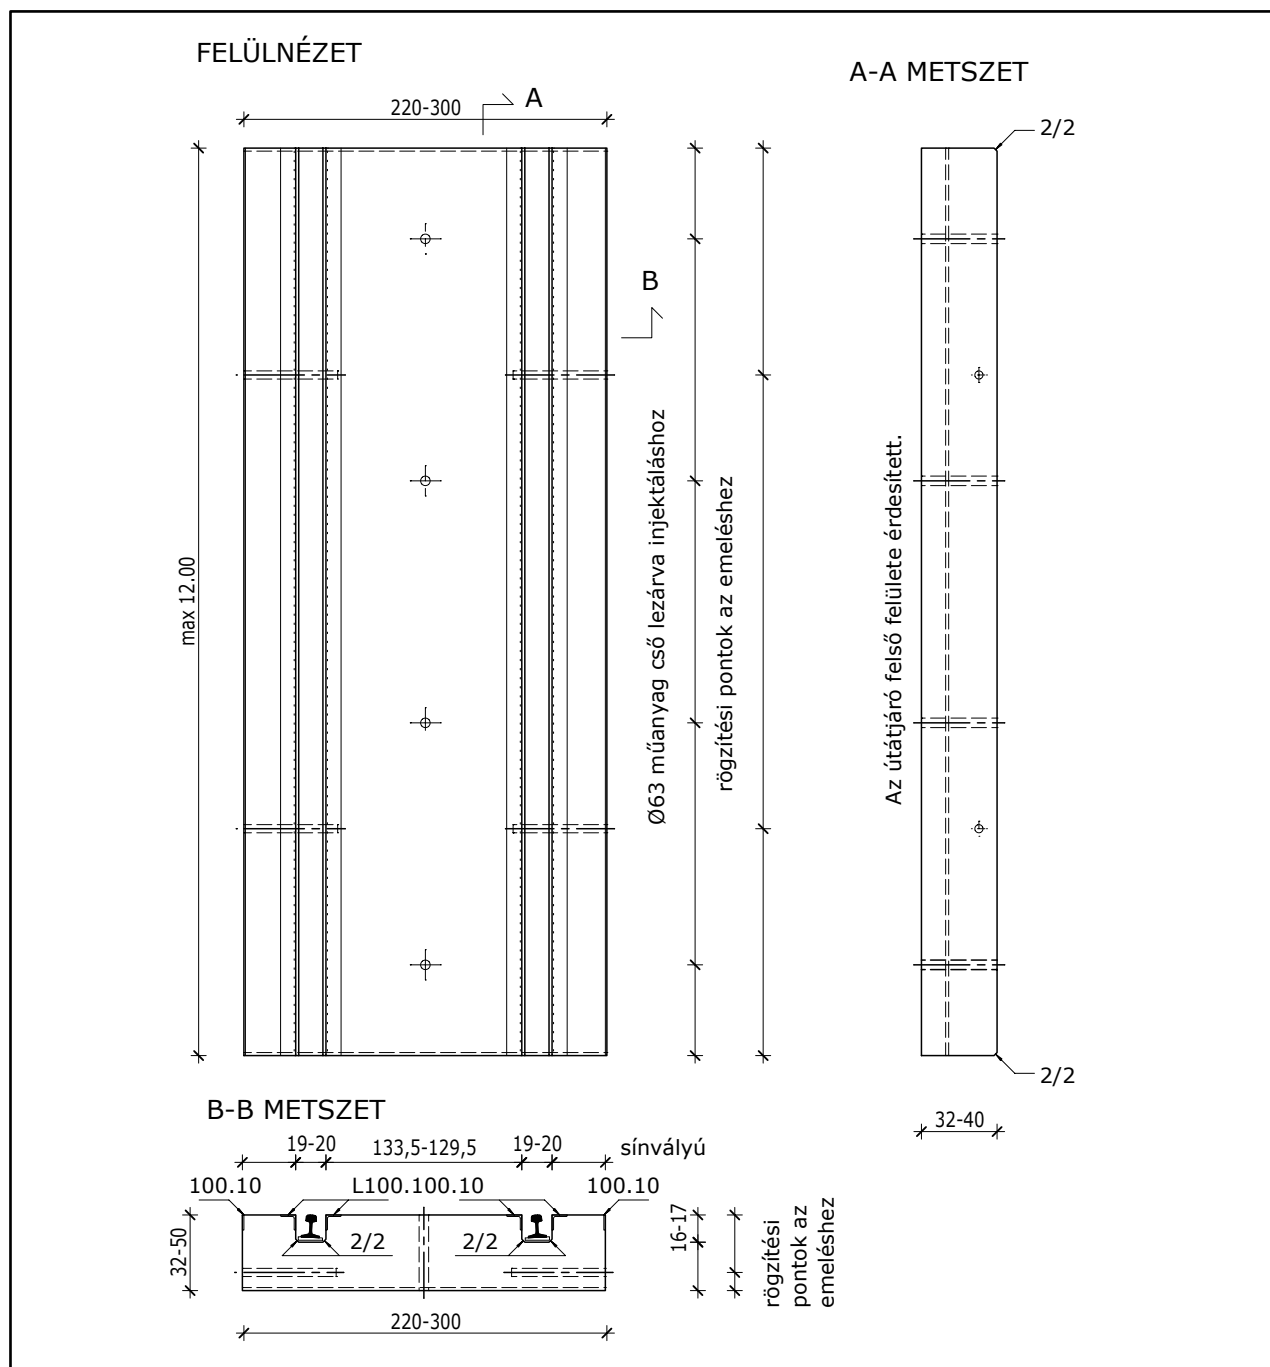

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: CP 4/2,7 burkolati beton (ÚT 2-3.201:2006 szerint)

Betonacél: B500B

Betontakarás: 4,0 cm

Megjegyzések:

Az útátjáró elemek minden esetben egyedi tervezés alapján kerülnek gyártásra.

Az útátjáró elemek alaprajzi geometriája változtatható a megadott méreteken belül.

Az élsarkítások tetszőlegesen kialakíthatóak a gyártóval történő egyeztetés szerint.

Az emeléshez szükséges szerelvények típusát a gyártóval történő egyeztetés szerint kell kiválasztani.

Az élvédő szerelvények bekötőlábait a gyártóval történő egyeztetés szerint kell kialakítani.